

# 1/2019 Feuerwehrreport

## • Produktwarnung der Firma Electric GmbH

### Produktwarnung für Produkte mit dem Schutzorgan PRCD-S+

Die Firma PC Electric GmbH hat im Rahmen von internen Qualitätsprüfungen festgestellt, dass ein anlagenseitiger Fehler „Spannung auf Schutzleiter“ in der fest installierten Steckdose unter Umständen nicht vom PRCD-S+ detektiert wird. Dieses Schutzorgan PRCD-S+ schaltet trotz Fehler ein, wodurch sich in einzelnen Fällen ein Stromschlag nicht ausschließen lässt.

Weitere Informationen finden Sie in der Anlage.

30.04.2019

Unfallkasse Nordrhein-Westfalen - Sankt-Franziskus-Straße 146 - 40470 Düsseldorf, Tel. 0211 9024-0, Fax 0211 9024-355



# PRCD-S+

## PRODUKTWARNUNG

# PCE

PRCD-S+ INFO AT\_DE 18.4.2019

Connection  
to the future

Sehr geehrter Geschäftspartner,

für PC Electric GmbH ist der Schutz der Verbraucher und die Sicherheit aller unserer Produkte die höchste Priorität. Im Rahmen von internen Qualitätsprüfungen wurde festgestellt, dass ein anlagenseitiger Fehler „Spannung auf Schutzleiter“ in der fest installierten Steckdose unter Umständen nicht vom PRCD-S+ detektiert wird. Dieses Schutzorgan PRCD-S+ schaltet trotz Fehler ein, wodurch sich in einzelnen Fällen ein **Stromschlag** nicht ausschließen lässt.



Es handelt sich ausschließlich um die Produkte mit dem Schutzorgan PRCD-S+ beginnend mit der Artikelnummer 46700.., 9250027.., 9350001.., 9621695.., 967011355.. mit dem Produktionsdatum am Schutzorgan **2017 10 bis 2018 12**

**Der Betrieb und der Vertrieb betroffener Geräte ist ab sofort zu unterlassen!**  
**Informieren Sie bitte unverzüglich Ihre Kunden, welche von Ihnen dieses Gerät erworben haben.**


**Es muss sichergestellt sein, dass alle Käufer des Produktes erreicht werden können. Sollten Sie oder einer Ihrer Kunden dieses Produkt in Verkehr gebracht haben, ohne den Käufer namentlich identifizieren zu können, ersuchen wir um umgehende Benachrichtigung.**

**Wir ersuchen Sie weiters, diese Warnung auf Ihrer Homepage und an Ihren Verkaufsstellen an prominenter Stelle zu platzieren.**

**Die für Produktsicherheit zuständigen Behörden wurden von uns bereits informiert.**

Gerät(e) identifizieren - welche Geräte sind betroffen:

Auf der Rückseite des Schutzorgans PRCD-S+ befindet sich ein silbernes Typenetikett mit den Abmessungen 27x19mm. Auf diesem Typenetikett ist (rechts oben) das Produktionsdatum aufgedruckt. Befindet sich das Produktionsdatum innerhalb des Zeitraumes  $\geq 2017\ 10$  bis  $\leq 2018\ 12$  darf das Gerät nicht mehr benutzt werden.

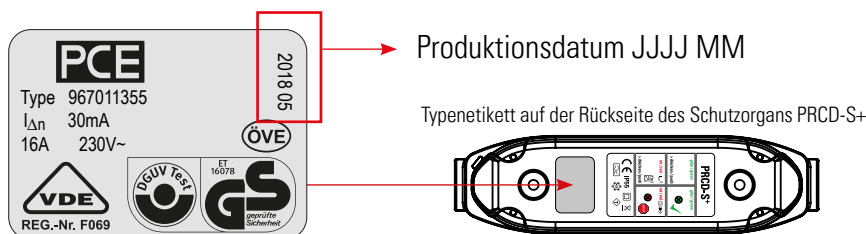

Beispiel: Typenetikett PRCD-S+

